

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - PORTE INSONORISANTE

## PORTES INSONORISANTES

### Mesure du son :

Le son parcourt environ 1 000 pi par seconde à température ambiante. Il existe plusieurs normes de mesure du son et du bruit :

- | Intensité du son
- | Fréquence du son
- | Réverbération du son

Chaque norme comporte des unités et des méthodes de mesure.

### Intensité du son :

La pression est mesurée en décibels (dB), qui définissent le rapport entre une intensité donnée et le seuil d'audibilité. Une conversation normale se situe généralement entre 50 et 60 dB. Chaque augmentation de 10 dB double le niveau sonore perçu.

### Fréquence du son :

La fréquence, exprimée en hertz (Hz), mesure le nombre de vibrations sonores qui se produisent en une seconde. La fréquence correspond à la hauteur d'un son.

### Réverbération du son :

La réverbération représente le temps requis, en secondes, pour que le son diminue de 60 dB après l'arrêt d'émission de la source sonore.

### Indice de transmission sonore (ITS)

Les indices ITS servent à définir les exigences de performance en matière de capacité à réduire jusqu'à un point précis la transmission sonore d'un local d'émission à un local de réception.

L'ITS d'une porte installée indique également le degré de réduction du bruit entre un local d'émission donné et un local de réception (voir la figure ci-dessous).



L'ITS est déterminée par la moyenne pondérée de la valeur de perte de transmission relevée à 16 fréquences (ASTM E413).

Dans toutes les industries, les recherches et les exigences du code démontrent l'importance de contrôler le bruit à l'intérieur des bâtiments en raison de son influence sur la productivité, la sécurité et le confort. Les portes insonorisantes à indice spécifié de Baillargeon contribuent à réduire le bruit dans divers contextes, comme les bureaux, les écoles, les églises, les salles de concert, les cinémas, les studios d'enregistrement, les hôtels, et plus encore.


## DIAGRAMME DE COMPARAISON

DÉCIBELS	SOURCE	SENSATION
120-130	Avion à réaction à 100 pi	Douleur physique
100-120	Discothèque, train	Assourdissant
80-100	Sifflet de police	Très fort
60-80	Bureau bruyant	Fort
40-60	Maison bruyante	Modéré
20-40	Bureau privé	Faible
10-20	Conversation discrète	Très faible

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - PORTE INSONORISANTE

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PORTES INSONORISANTES

Ce système inclut : seuil n° 564, n° 475 garniture d'étanchéité ajustable pour tête et jambages et n° 119WB garniture d'étanchéité « spring bronze » pour tête et jambages du cadre et sous la traverse du bas de la porte.

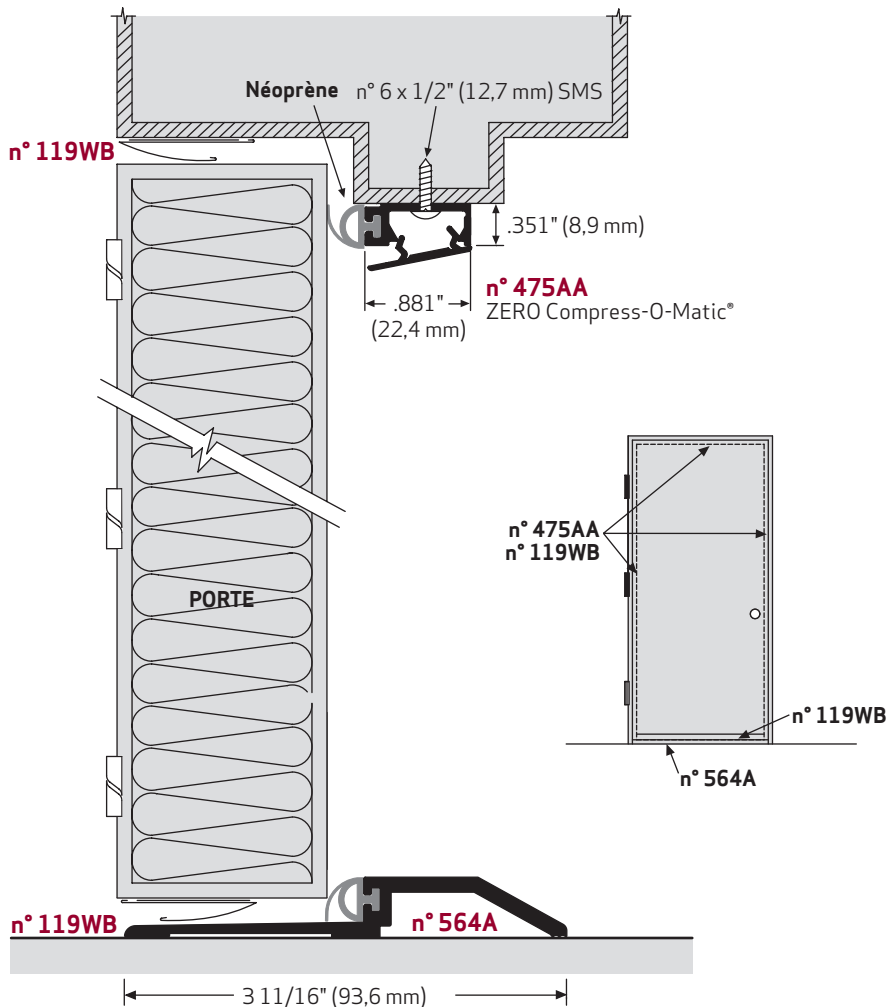

## INSTALLATION

### Étape 1

| Installer le seuil n° 564 pour que le néoprène s'intègre bien à la porte. Calfeutrer le bas et le pourtour des jambages si nécessaire.

### Étape 2

| Fermer la porte et mesurer l'ouverture du cadre. Installer le n° 475 (garniture nécessaire), la pièce de tête en premier.

| Placer la pièce contre la face de la porte, en prenant soin de faire un contact délicat entre le joint d'étanchéité de caoutchouc et la porte. Maintenir en place.

| Placer la pièce du côté de la charnière contre la face de la porte pour faire un contact délicat entre le joint d'étanchéité de caoutchouc et la porte. Maintenir en place.

| Placer la pièce du côté de la serrure contre la face de la porte pour faire un contact délicat entre le joint d'étanchéité de caoutchouc et la porte. Maintenir en place.

### Étape 3

| Installer la garniture d'étanchéité n° 119WB de couleur bronze (tête et jambages du cadre et sous la traverse du bas de la porte). La pièce de la tête en premier, suivie du côté charnière et, finalement, terminer sur le côté de la serrure en utilisant l'autocollant de pression afin de maintenir la garniture au cadre.